



Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS  
Lykkeshøjvej 5  
8960 Randers SØ  
Att.: Michael Søndergaard

Rapportdato: 11.11.2025  
Batchnr.: EUAB75-25003200  
Kundenr.: CA0028120  
Valideringskode: 6CB73C9570

Rapportnr.: **AR-25-HP-25003200-01**

**Rekvirent**

Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS - Randers Graven

**Materialer**

Grus

**Analyseperiode**

Start: 06.11.2025 Slut: 11.11.2025

**Anvendte metode referencer**

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN 933-9:2022	Prøvning med Methylenblåt

**Rapportkommentar:**

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.  
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

**Med venlig hilsen**

Martin Claus Andersen  
Business Unit Cluster  
Manager



I tvivl om ægtheden?

Scan QR koden

Eller gå til:

<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Søndergaard Sten & Grus Mørke  
ApS  
Lykkeshøjvej 5  
8960 Randers SØ

Rapportnr.: AR-25-HP-25003200-01  
Rapportdato: 11.11.2025  
Batchnr.: EUAB75-25003200  
Kundenr.: CA0028120

## Analyserapport

<b>Prøvetype:</b>	Bundsikringsgrus 0-8mm	<b>Prøvested:</b>	Randers Graven
<b>Prøvemærke:</b>		<b>Prøve ID:</b>	3-11-2025
<b>Lab prøvenr:</b>	233-2025-00320001	<b>Enhed</b>	
<b>Sigteanalyse, våd</b>			
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	97	%	
Gennemfald 2 mm	95	%	
Gennemfald 1 mm	91	%	
Gennemfald 0,5 mm	77	%	
Gennemfald 0,25 mm	44	%	
Gennemfald 0,125 mm	11	%	
Gennemfald 0,063 mm	4.7	%	
<b>Methylenblå</b>			
Methylenblå værdi	0.7		

**Tegnforklaring:**

i.m.: ikke målelig

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.




**Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS**  
 Lykkeshøjvej 5  
 8960 Randers SØ

**Rapportnr.:** AR-25-HP-25003200-01  
**Rapportdato:** 11.11.2025  
**Batchnr.:** EUAB75-25003200  
**Kundenr.:** CA0028120

## Analyserapport

<b>Prøvetype:</b> Bundsikringsgrus 0-8mm	<b>Prøvested:</b> Randers Graven
<b>Prøvemærke:</b>	<b>Prøve ID:</b> 3-11-2025
<b>Lab prøvenr:</b> 233-2025-00320001	

### kornstørrelsefordeling

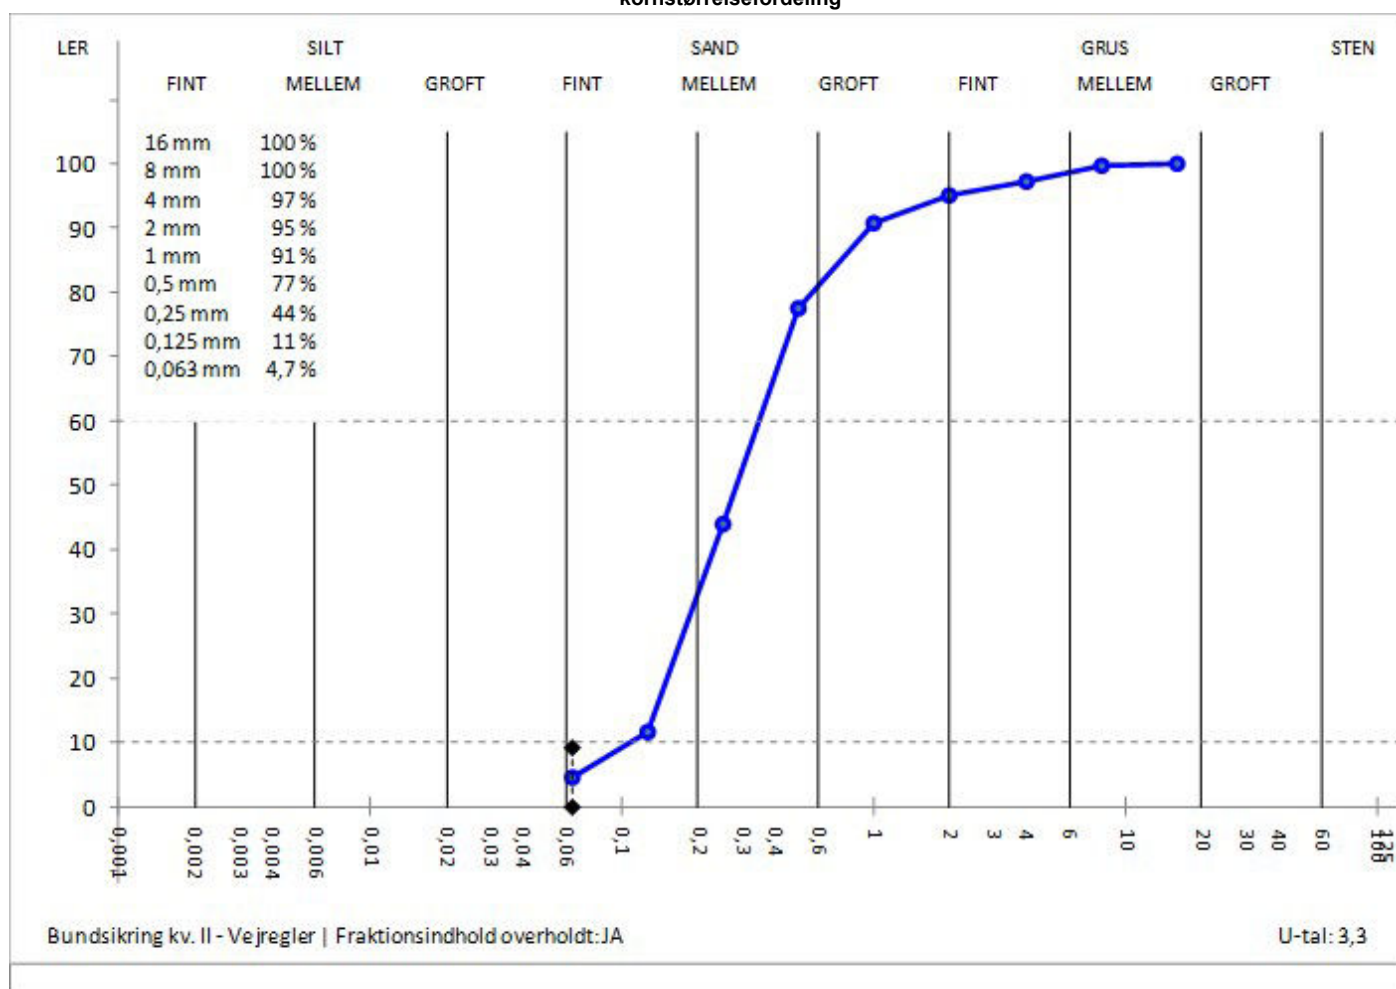

**Tegnforklaring:**

i.m.: ikke målelig

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.